


KÄYRI NIMEROINNIN ETEIN USTÄXN SÄXTRÖHXÄX TUNNUS  
 TILÖTYXS  
 KÄXNÖTÖLÄ  
 ÖHXUS  
 SÄXTO  
 WITÄNUS

RHXKÖKÖXS (SU)

DI  
 DI  
 AO  
 AO  
 AI

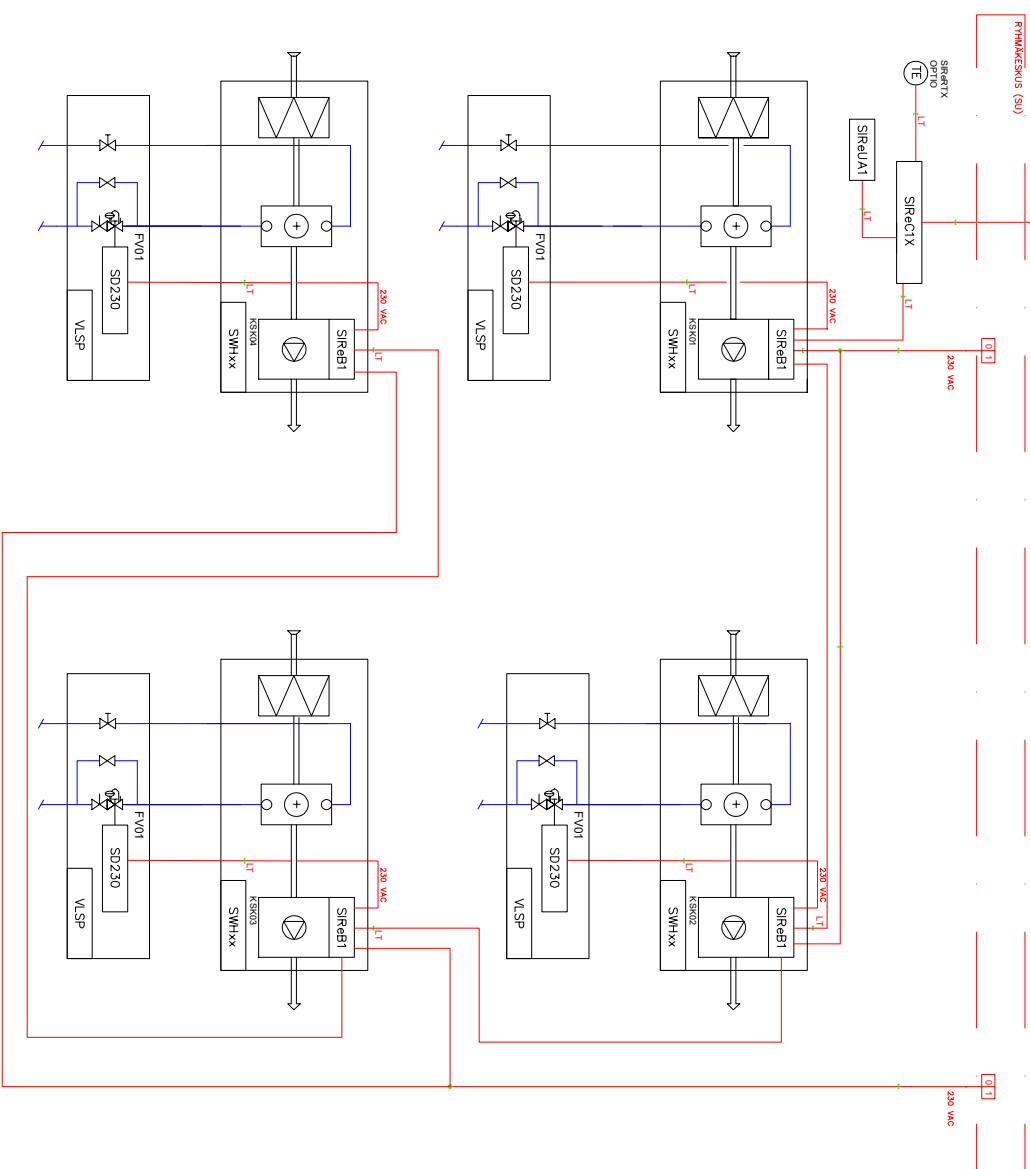

SWHECO2 Ohjauksjännitel-virta 230V~, 0,7 A, LT, LT LIITOSJOHTO LAITTOIMITUKSESSA



X	pp/kk/vv	X	Revisiön kommentit	X	Määrä:1
Rev.	Rev. pvm.				
Päädöämme oikeuden muutoksiin					



KEY ACCOUNT TEAM

Tyypin no.	SWHxx
Mittakaava	X
Piirrokseen no.	X
Päivämäärä	08/04/2022
Sivunumero	1/3

4 kpl SWHxx  
 SIRE\_Competent – ohjauks  
 TOIMINTAKAAVIO

4 kpl VLS-SP – SIRE\_Competent.dwg

## SIRE Competent

### Paikallisohjtaus:

- Järjestelmä ohjaa sekä lämmitystä että puhallusnopeutta sisälämpötilan sekä oven käytön perusteella.
- Mikäli lämmitystarvetta ei ole, kiertoilmakeojie ei käy ja venttiili on kiinni. Kun järjestelmä havaitsee lämmitystarpeen, käynnistyy koje lämmityskäytön mukaiselle puhallusnopeudelle ja venttiili avautuu.
- Haluttaessa järjestelmälle voidaan asettaa aikaohjelma, joka automaattisesti ohjaa kojetta esim. päivä ja yö käyttötilan välillä.

### RAU-ohjtaus:

- Järjestelmä saa käyntiluvan rakennusautomaatiojärjestelmästä (RAU) potentiaaliivapaana kärkkietona: suljettu kärki = lupa käydä.
- Sekä lämmitys- että ilmasuikukäytössä järjestelmä voi toimia paikallisohjauksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti puhallusnopeutta voidaan ohjata RAU:n analogiaviestillä (0-10 VDC).
- Järjestelmästä saadaan RAU:lle potentiaaliivapaana kärkkietona yleisviikahäilytyks.

### Järjestelmä:

- Puhallusnopeuden ohjtaus portaattomasti (myös analogiaviestillä ohjattaessa)
- Venttiiliohjtaus on/off
- Suojastoinnit, kuten yli-/alilämpövalvonta, aina aktiivisia.

TUNNUS	LAITE-TUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT ASETUSARVOT	TOIM. <sup>*)</sup>	ASENN. <sup>**)</sup>
	KSK1&2	KIERTOILMAKOJE	SWHxx	IU/PU	IU/SU
	SIReB1	OHAUSKORTTI	FRICO SIReB1 sis. oviverhohuuhaltimiin	IU/PU	LT
	SIReC1X	ULKOKOINEN HUB-KORTTI	FRICO SIReC1X	IU/PU	SU/AU
	SIReUA1	OHAUSPANEELI	FRICO SIReUA1	IU/PU	SU/AU
	FV01	MOOTORIVENTTIILI	FRICO VLSP -jännitteettämänä auki	IU/PU	PU/SU
	TE	HUONEANTURI	FRICO SIReRTX	IU/PU	SU/AU

\*) Vaihtoehtoinen hankkijalurakoitsija  
\*\*) Vaihtoehtoinen asentaja

	X	pp/kk/vv	X	X
Rev.	Rev. pvm.	Revision kommentit		Allekirj.
Pidätämme oikeuden muutoksiin				



Laitteen nimi: SWHxx  
P. 0207 030 000 www.hiedtec.fi



KEY ACCOUNT  
TEAM

Tarkasti	Piirittynyt	Vierastaikaa tarkastajalle	Tiedoston nimi	1)pp:1. no.	SWHxx
MINU	JU	loetellukokoren	4 kpl SWHxx + 4 kpl VISP - SIRE_Compentent.dwg	Mittakava	X
kommentit				Piirroksen no.	X
4 kpl SWHxx				Päivämäärä	08/04/2022
SIRE_Compentent - ohjtaus				Siunnumero	2/3
TOIMINTASELOSTUS					

SWH02 Ohjauksenähtö-vihta 230V~, 0,7 A


LT LT LITIOSJOHTO LAITTEOIMITUKSESSA

X	pp/kk/vv	X	Revisioiden kommentit	X	Aikaerä
Rev.	Rev. pvm.				

Päivittäminen oikeuden muutoksiin

**AALCO**

KEY ACCOUNT  
TEAM

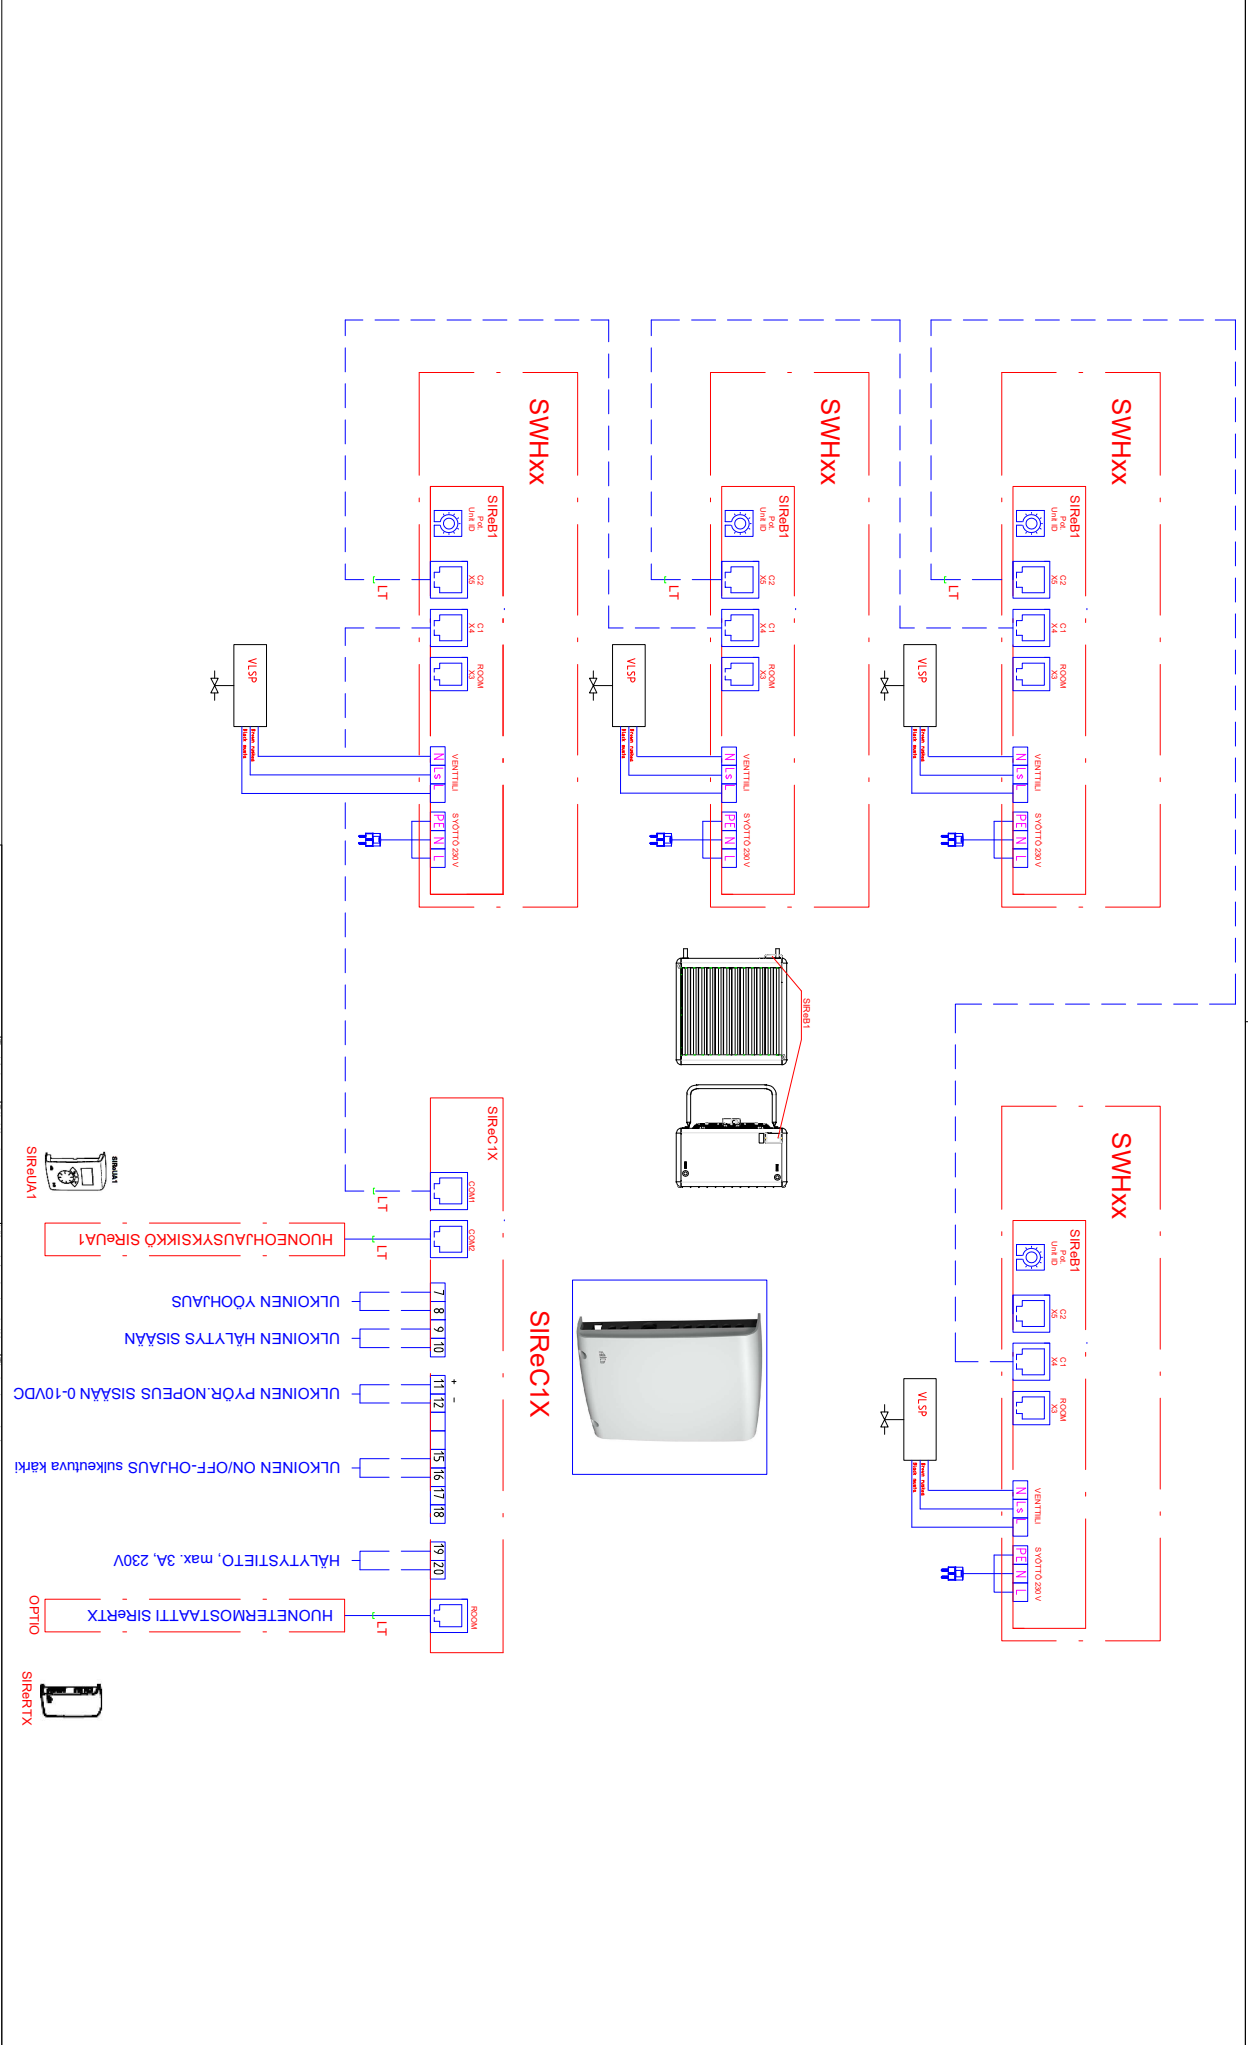

laskit	Piiritys	Viimeisin tarkastaja	laskon nro
MMU	JLL	joel.luukkonen	4 kpl SWHxx + 4 kpl VLS-P - SIRe_Compentent.dwg
kommentit			
Laitteen tiedot			
4 kpl SWHxx			
SIRe_Compentent - ohjauksen			
KYTKENTÄ JA JOHDOTUSKAAVIO			
tyyppi_nro.	SWHxx	MITTAKOVI	X
piirityksen_nro.		PÄIVÄMÄÄRÄ	X
siivunnumero	3/3	08/04/2022	